

Istniejący zbiornik CWU przeznaczony do demontażu. Należy nowe przewody podłączyć pod istniejącą instalację zasilającą przybory. Istniejący zbiornik c.w.u. zdemontować.

Istniejący zbiornik CWU przeznaczony do demontażu. Należy nowe przewody podłączyć pod istniejącą instalację zasilającą przybory. Istniejący zbiornik c.w.u. zdemontować.


LEGENDA:

UWAGA!
Wszystkie przewody rozprowadzające od pionów do urządzeń prowadzić pod stropem.

- Pion instalacji ciepłej wody i cyrkulacji
- Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji - rurociąg miedziany Profipress prod. Viega lub równoważny
- Termostatyczny zawór regulacyjny do cyrkulacji Aquastrom T Plus prod. Oventrop lub równoważny
- Zawór odcinający

UWAGA!

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub równoważne.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśnić z projektantem.
4. Przejęcia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wszystkie przejęcia instalacyjne uzbroić w zabezpieczenia p-poż zgodnie z opisem klasy odporności na rysunkach.
6. Kompensacja wydłużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta rur.
7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

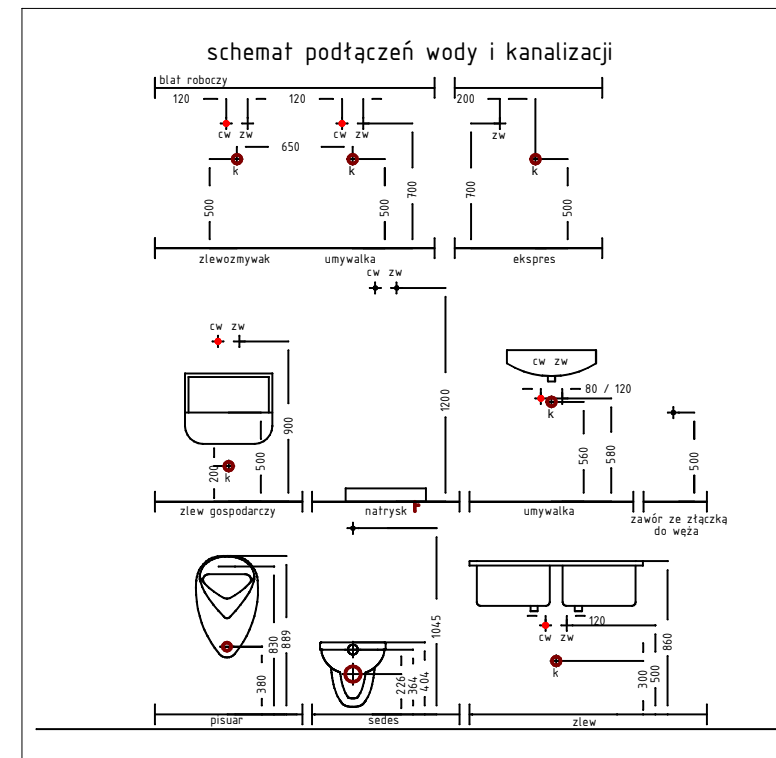

ROZPOWSZECZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEKOLWIEK FORMIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116, 117, 118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994R., O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ. U. NR 24 POZ. 83 Z DNIA 1994R.)

Jednostka projektowa

AKPRO
Biuro Inżynierjno-Projektowe

ul. M. Dąbrowskiej 4
PL 62-050 Mosina
tel./fax: +48 61 813 29 67
tel. kom.: +48 695 146 341
e-mail: biuro@akpro.pl
www.akpro.pl

INWESTYCJA	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą źródła ciepła oraz wymiana instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej		
INWESTOR	Urząd miejski w Mosinie Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina		
OBIEKT	Budynek przedszkola Ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIENI	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Agnieszka Kurowska WKP/0272/POOS/04		
OPRACOWAŁ:	inż. Maciej Książkiewicz		
OPRACOWAŁ:			
TREŚĆ RYS.	Instalacja zw, cwu i cyrkulacji Rzut parteru		

DATA	08.2015			
BRANZA	STADIUM	SKALA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI
IS	PBW	1:100	IS02	00