


ROZLICZENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA				
Nr	Pomieszczenie	Pow.(m2)	Podłoga	Ściana
1	Wiatrołap	3.72	granitloges	malowanie emulsyjnie sufitu podwieszany kaselonowy
2	Hall	28.69	granitloges	malowanie emulsyjnie sufitu podwieszany kaselonowy
3	Kotłownia	12.12	pos. betonowa	malowanie emulsyjnie sufitu podwieszany kaselonowy
4	Skład opału	7.24	pos. betonowa	malowanie emulsyjnie sufitu podwieszany kaselonowy
5	Kuchnia	14.89	pl. ceramiczne	do wys. 2 m glazura płyta G-K wodoodporna
6	Zmywalnia	2.72	pl. ceramiczne	powyżej malowane do wys. 2 m glazura płyta G-K wodoodporna
7	Pomieszczenie porządkowe	3.46	pl. ceramiczne	powyżej malowane do wys. 2 m glazura płyta G-K wodoodporna
8	WC dla osób niepełnosprawnych	4.50	pl. ceramiczne	do wys. 2 m glazura płyta G-K wodoodporna
9	WC dla mężczyzn	2.75	pl. ceramiczne	powyżej malowane do wys. 2 m glazura płyta G-K wodoodporna
10	WC dla kobiet	2.75	pl. ceramiczne	powyżej malowane do wys. 2 m glazura płyta G-K wodoodporna
11	Szatnia	7.70	granitloges	malowanie emulsyjnie sufitu podwieszany kaselonowy
Suma		90.54		-
12	Ganek wejściowy + podtylnia	13.10	terazzo	-
13	Taras	4.33	terazzo	-
RAZEM		107.97	-	-

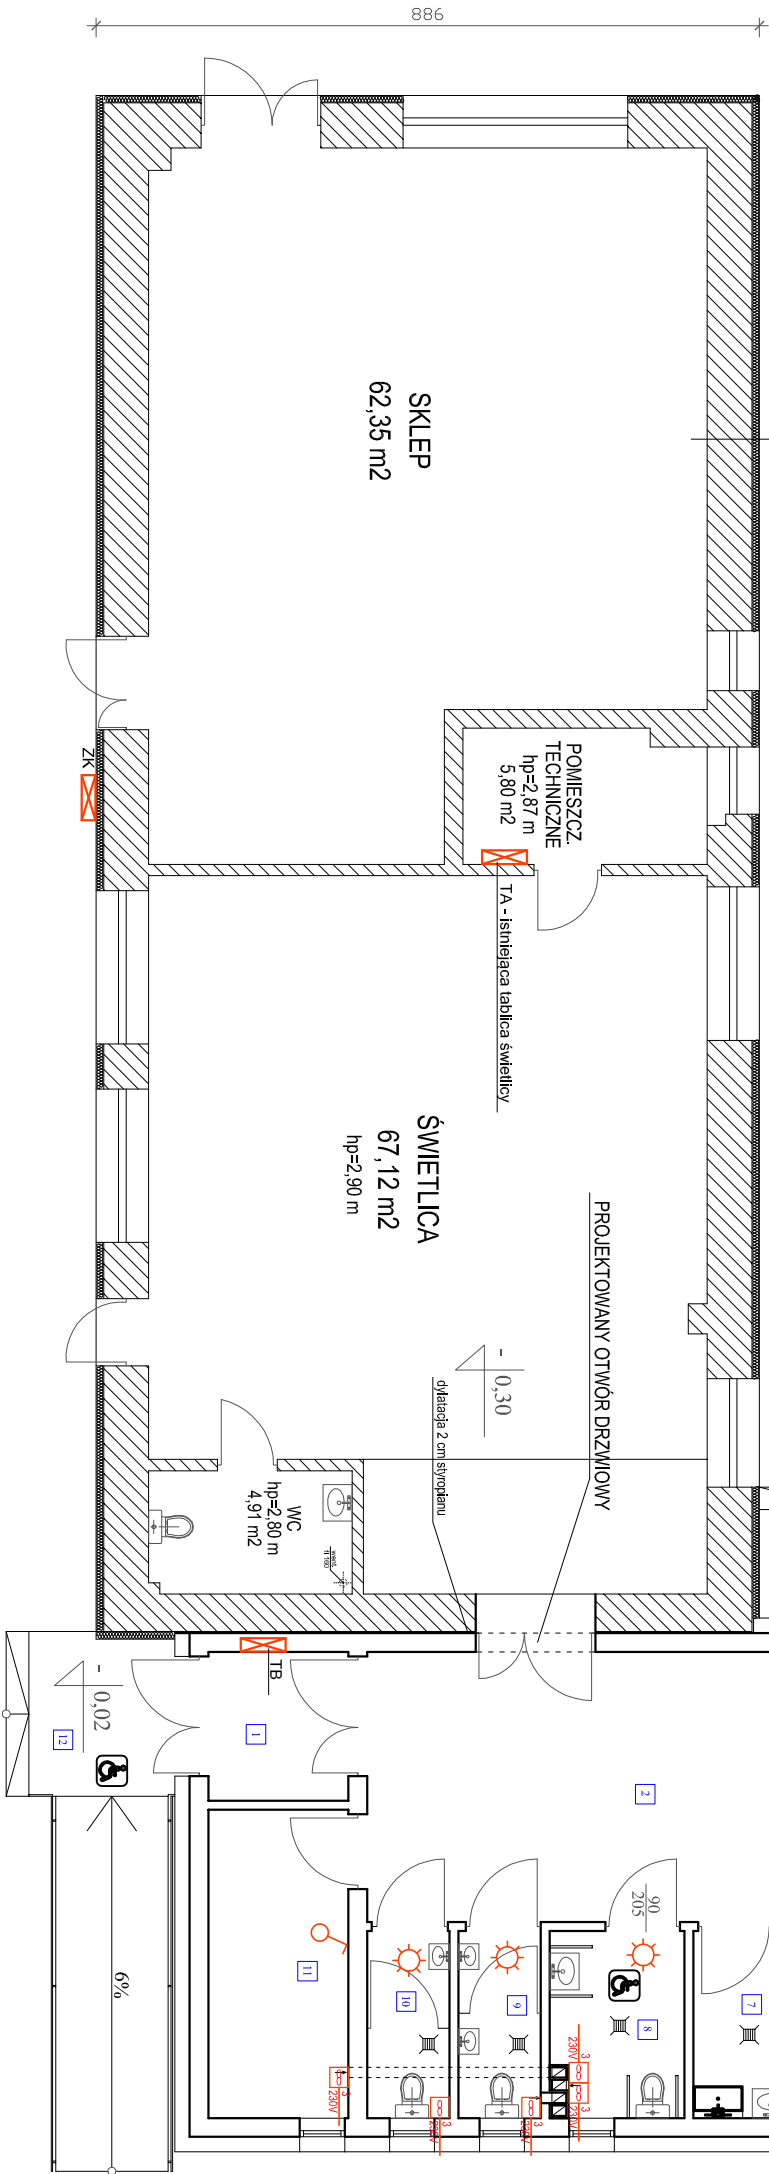

SYMBOL	OPIS
TB	Projektowana tablica swietlity
	Zasilanie wentylatora 1-fazowego, napięcie znamionowe 230V, przewódowy zakończenie lutowa zaciskową
	Łącznik pojedynczy
	Czułnik obecności

Uwaga: typy i przekroje przewodów podano na schemacie ideowym rozdzielni

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S
SYSTEM OCHRONY OD PORĄŻEN
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodny z PN-HD 60364-4-1

Branża elektryczna
instalacje wentylacji - rzut parteru