

Mateusz Fabisiak
Radny Rady Miejskiej w Mosinie

Mosina, dnia 25.05.2026r.

Rada Miejska w Mosinie

wpł. dnia 27.05.2026 r.

Nr sprawy OL-BR.0003.268.2026

Burmistrz Gminy Mosina
Dominik Michalak

ZAPYTANIE RADNEGO

W sprawie możliwości poprawy parametrów sieci wodociągowej w Pecnej

Szanowny Państwo Burmistrzu,

w nawiązaniu do dyskusji, która miała miejsce podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 5 marca 2026 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o wystąpienie do spółki Aquanet z poniższym zapytaniem oraz o udzielenie informacji dotyczącej możliwości poprawy parametrów sieci wodociągowej w miejscowości Pecna.

Czy wykonanie połączenia wodociągu znajdującego się w ul. Sosnowej w Pecnej z magistralą wodociągową biegnącą z Borkowic do Pecnej mogłoby przyczynić się do poprawy oraz ustabilizowania ciśnienia wody w miejscowości Pecna?

Z danych dostępnych w serwisie mapowym gminy Mosina (<https://mosina.e-map.net/>) wynika, że brakujący odcinek sieci pomiędzy tymi wodociągami ma długość około 220 m. Zgodnie z informacjami z mapy średnica wodociągu w ul. Sosnowej wynosi około Ø125, natomiast średnica magistrali wodociągowej biegnącej z Borkowic do Pecnej wynosi około Ø110 (załącznik graficzny).

Będę wdzięczny za informację, czy takie rozwiązanie było analizowane przez Państwa spółkę oraz czy z punktu widzenia technicznego mogłoby ono wpłynąć na poprawę parametrów dostawy wody dla mieszkańców Pecnej.


Z wyrazami szacunku,



Mateusz Fabisiak
Radny Rady Miejskiej w Mosinie

*Załącznik graficzny

Załącznik graficzny

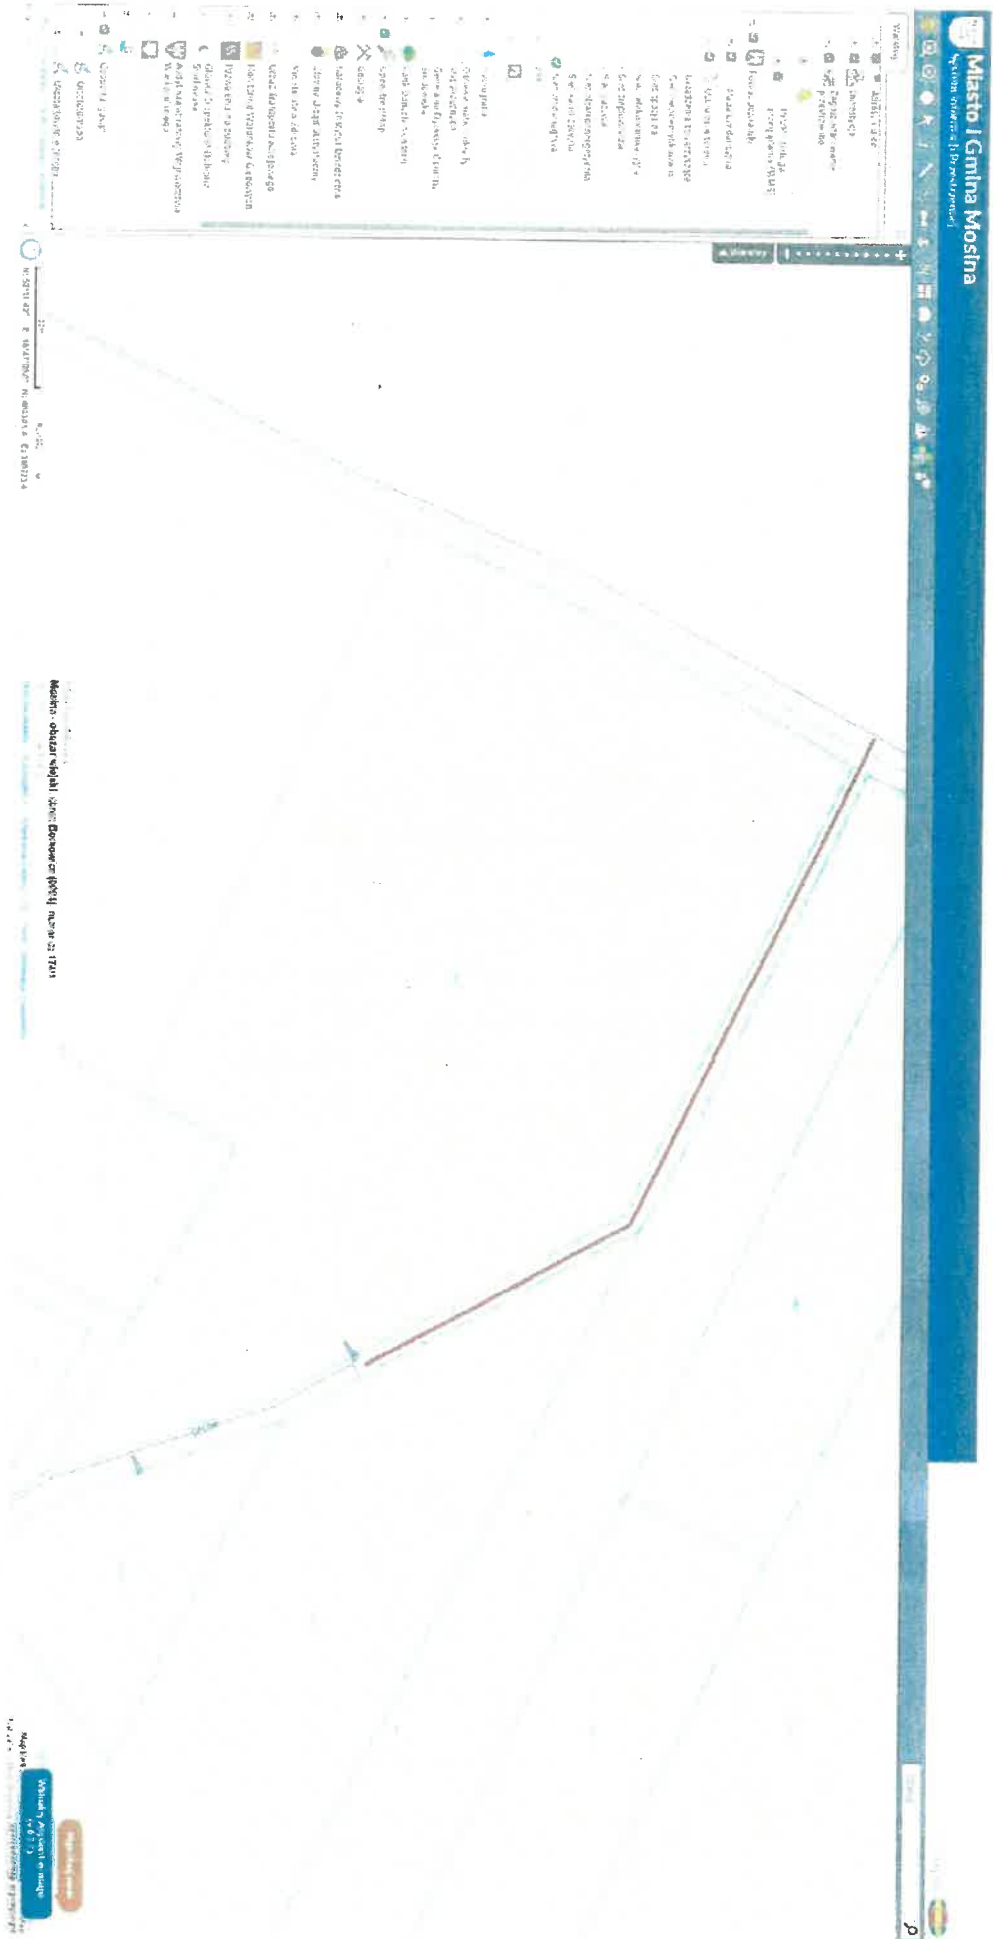

CZERWONA LINIA – brakujący odcinek wodociągu około 220m

[Handwritten signature]
2/2
str-2